



# Preisfrage für Individualspeicher

Objekt-, Klein- oder Großspeicher, Pufferspeicher



Energieeffiziente Warmwasser-Systeme

Fax 07391-5002-29

info@sailergmbh.de

Firma:  PLZ/Ort:   
 Bearbeiter:  Telefon:   
 Straße:  Telefax:

E-Mail:

Bei Fragen erreichen Sie unsere Berater von Mo-Fr von 7-12 und 13-17 Uhr unter der Tel.-Nr. 07391-5002-0 oder senden Sie eine E-Mail an: info@sailergmbh.de

Kommission:  Bauvorhaben:

Felder bitte ausfüllen bzw. zutreffendes ankreuzen und Details in die Abbildung einzeichnen.

**Speicherausführung:**

Speicherinhalt / Liter   
 Betriebstemperatur / °C   
 Betriebsdruck / bar

**Dämmart:**

**Dämmstärke:**  
 Polyestervliesdämmung / mm   
 Mineralwolldämmung / mm im verzinkten Blechmantel   
 Kälteisolierung im verzinkten Blechmantel 19/25 oder 32 mm

Im Werk gedämmt

**Schichtladeeinrichtung:**

Vorlauf Wärmeerzeuger bis m³/h   
 Rücklauf Heizkreis bis m³/h   
 Rücklauf FRIWASTA-Plus Kaskade bis m³/h

**Anschlüsse:** Nach Standardspeicher

HLE  BASIC  QUATTRO  
 HYBRID Plus  WPS

**Konstruktionszeichnung:**

zur Freigabe erwünscht

**Warmwasserbereitung:**

integrierte Brauchwasserbereitung Liter /min   
 Edelstahlwellrohr  
 Kupfer-Rippenwärmetauscher inkl. Schichtladeeinrichtung  20 l/min  40 l/min

Warmwasserbereithaltvolumen V = Liter

**Solarwärmetauscher inkl. Schichtladeeinrichtung**

bis 25 m² Kollektorfläche  
 bis 50 m² Kollektorfläche

**Speicherart:**



Wärmespeicher  Raumaufstellung  Außenaufstellung  Vor-Ort-Schweißung  
 Kältespeicher  liegend  stehend mit Füßen  mit Standzarge

**Aufstellung:**

**Anordnung der Anschlüsse (Stutzen) am Speicher**

Bitte bezeichnen Sie die gewünschten Anschlüsse mit Ziffern von 1 bis ... und tragen Sie deren Position an der Speicheransicht und -draufsicht ein.

Nr.	Dimension	Nr.	Dimension	Nr.	Dimension
1		6		11	
2		7		12	
3		8		13	
4		9		14	
5		10			Fühler Klemmleiste

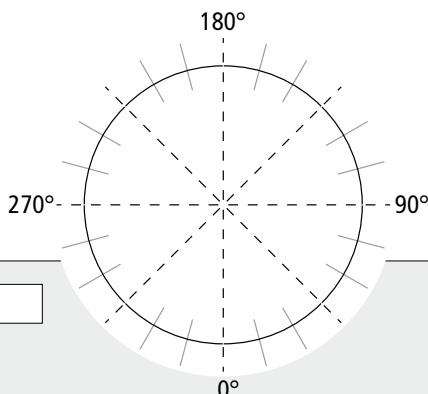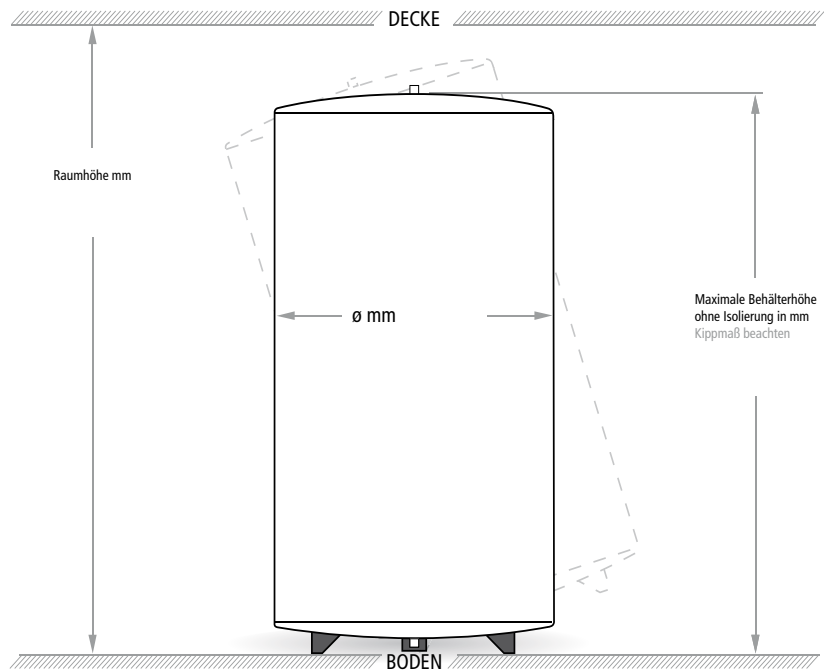

Datum:  Unterschrift:

Stempel: